


# Ferdeállású szennyszűrő, öntöttvasból

## DN 15 - 200 PN 16

# MSG.8.10.

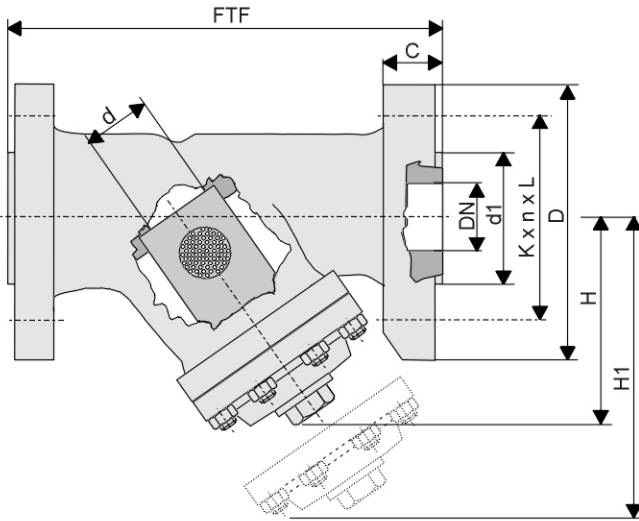

vtsz.8481809900

**CSATLAKOZÓ MÉRET:**


EN 1092-2 FORM B

**ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁG:**

MSZ EN 558-1 FTF 1

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára különböző folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint. **Dinamikus csővezetéki terhelésre nem vehető igénybe.**

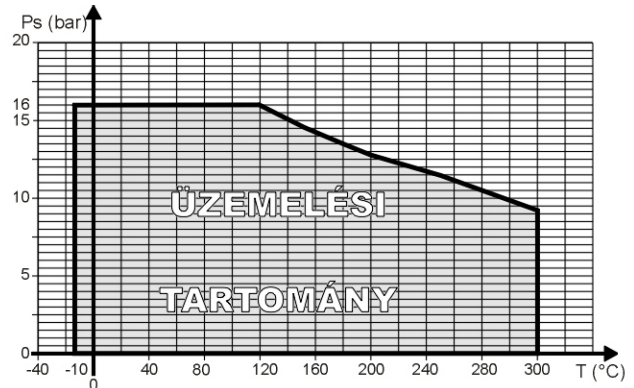

T	-10	0	120	150	180	200	230	250	300
Ps	16,0	16,0	16,0	14,4	13,4	12,8	11,8	11,2	9,6

DN	d	D	d1	L	K x n x L	C	H/H1	Kv100	kg/db
15	15	95	46	130	65 x 4 x 14	14	90/130	3	2,5
20	20	105	56	150	75 x 4 x 14	16	100/140	6	3,0
25	25	115	65	160	85 x 4 x 14	16	105/145	9	4,0
32	32	140	76	180	100 x 4 x 19	18	110/155	15	6,0
40	40	150	84	200	110 x 4 x 19	18	135/170	23	7,7
50	50	165	99	230	125 x 4 x 19	20	145/175	32	10
65	65	185	118	290	145 x 4 x 19	20	170/210	61	20
80	80	200	132	310	160 x 8 x 19	22	200/260	94	26
100	100	220	156	350	180 x 8 x 19	24	230/290	146	35
125	125	250	184	400	210 x 8 x 19	26	270/330	204	64
150	150	285	211	480	240 x 8 x 23	26	320/370	293	72
200	200	340	266	600	295 x 12 x 23	30	480/540	446	138

### FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (-)
Szelepház	EN-GJL-250 MSZ EN 1561
Fedél	EN-GJL-250 MSZ EN 1561
Szűrőbetét	1.4301 MSZ EN 10088-3 átmérő 1,5 mm furatokkal

Igény esetén finomszűrőbetéttel is megrendelhető!

**Érvényes: 2007. március 01.-től**



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: [msg@msg.axelero.net](mailto:msg@msg.axelero.net) Weblap: [msg.axelero.net](http://msg.axelero.net)

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

